後線基準ライン（木構造天端の高さを示す）
後線ライン（仕上げ天端の高さを示す）

仕上げ表
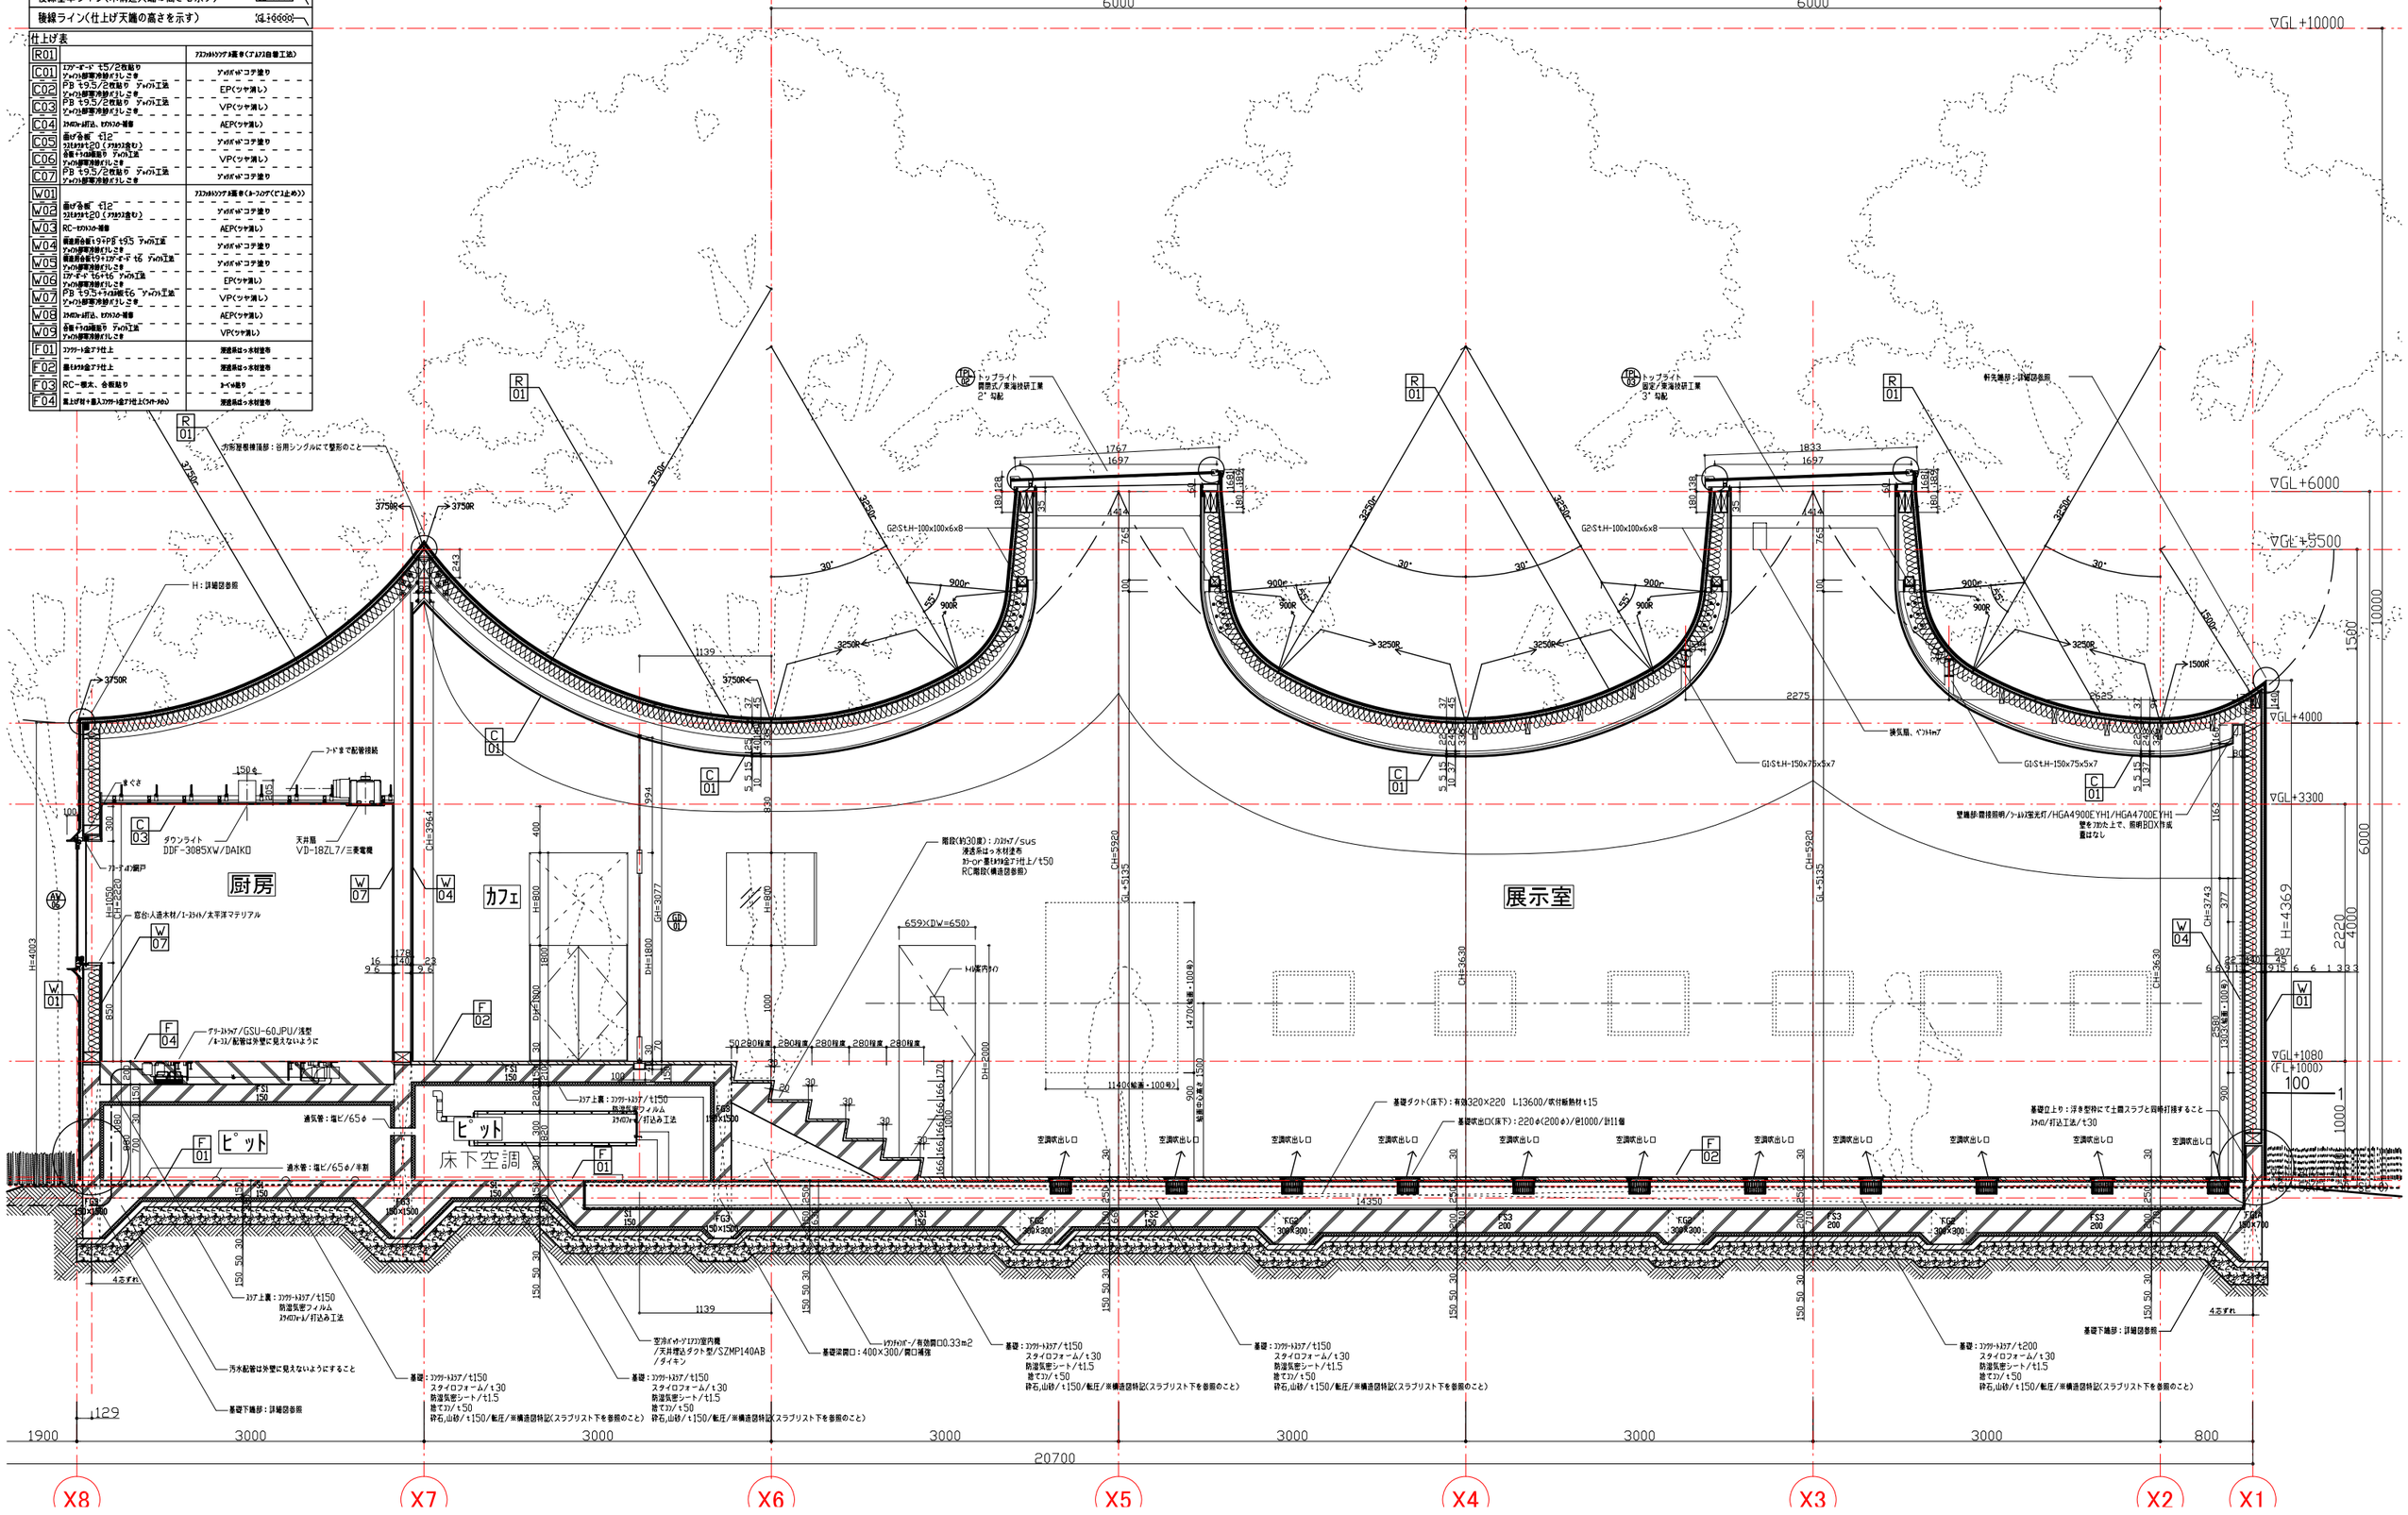
R01		ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ葺き（ｱﾙｶﾘ自動工法）
C01	ｴｱｰｸｯｼｮﾝ ｔ5/2枚貼り ｼｰｴｱｰ部軽冷房ﾀﾗしこき	ｱﾝﾀﾞﾎﾞｰﾄﾞｺﾃ塗り
C02	PB t9.5/2枚貼り ﾃﾞｨﾝﾌﾟﾙ工法 ｼｰｴｱｰ部軽冷房ﾀﾗしこき	EP(ツヤ消し)
C03	PB t9.5/2枚貼り ﾃﾞｨﾝﾌﾟﾙ工法 ｼｰｴｱｰ部軽冷房ﾀﾗしこき	VP(ツヤ消し)
C04	25MCｶｰﾃﾝ納め、ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ補修	AEP(ツヤ消し)
C05	曲げ合板 t12 ｺﾝﾎﾟｻﾞﾄ t20（ｱｽﾌｧﾙﾄ含む）	ｱﾝﾀﾞﾎﾞｰﾄﾞｺﾃ塗り
C06	合板ﾃﾗｺｯﾀ敷張り ﾃﾞｨﾝﾌﾟﾙ工法 ｼｰｴｱｰ部軽冷房ﾀﾗしこき	VP(ツヤ消し)
C07	PB t9.5/2枚貼り ﾃﾞｨﾝﾌﾟﾙ工法 ｼｰｴｱｰ部軽冷房ﾀﾗしこき	ｱﾝﾀﾞﾎﾞｰﾄﾞｺﾃ塗り
W01		ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ葺き（ｽﾄｰﾌﾟｶﾞﾀﾞｰﾋﾞﾄ止め）
W02	曲げ合板 t12 ｺﾝﾎﾟｻﾞﾄ t20（ｱｽﾌｧﾙﾄ含む）	ｱﾝﾀﾞﾎﾞｰﾄﾞｺﾃ塗り
W03	RC-ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ補修	AEP(ツヤ消し)
W04	構造用合板t9+PB t9.5 ﾃﾞｨﾝﾌﾟﾙ工法 ｼｰｴｱｰ部軽冷房ﾀﾗしこき	ｱﾝﾀﾞﾎﾞｰﾄﾞｺﾃ塗り
W05	構造用合板t9+ｴｱｰｸｯｼｮﾝ t6 ﾃﾞｨﾝﾌﾟﾙ工法 ｼｰｴｱｰ部軽冷房ﾀﾗしこき	ｱﾝﾀﾞﾎﾞｰﾄﾞｺﾃ塗り
W06	ｴｱｰｸｯｼｮﾝ t6+t6 ﾃﾞｨﾝﾌﾟﾙ工法 ｼｰｴｱｰ部軽冷房ﾀﾗしこき	EP(ツヤ消し)
W07	PB t9.5+ﾗﾃﾗｺｯﾀ敷t6 ﾃﾞｨﾝﾌﾟﾙ工法 ｼｰｴｱｰ部軽冷房ﾀﾗしこき	VP(ツヤ消し)
W08	25MCｶｰﾃﾝ納め、ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ補修	AEP(ツヤ消し)
W09	合板ﾃﾗｺｯﾀ敷張り ﾃﾞｨﾝﾌﾟﾙ工法 ｼｰｴｱｰ部軽冷房ﾀﾗしこき	VP(ツヤ消し)
F01	ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ仕上	浸透系ﾋｯﾀ水材塗布
F02	鋼ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上	浸透系ﾋｯﾀ水材塗布
F03	RC-梁太、合板貼り	ﾀｰﾍﾟﾝ貼り
F04	風上ﾊﾟﾗﾍﾟﾄ裏入ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ仕上(ｽﾀｯﾌｶﾞﾀﾞｰ)	浸透系ﾋｯﾀ水材塗布